

comaro**LB 2,2 – 5.5 200L**


Compressore a vite – Screw compressor

Installation plan

Schema di installazione

UTP 20 - 001

Rev.1 del 02/2015

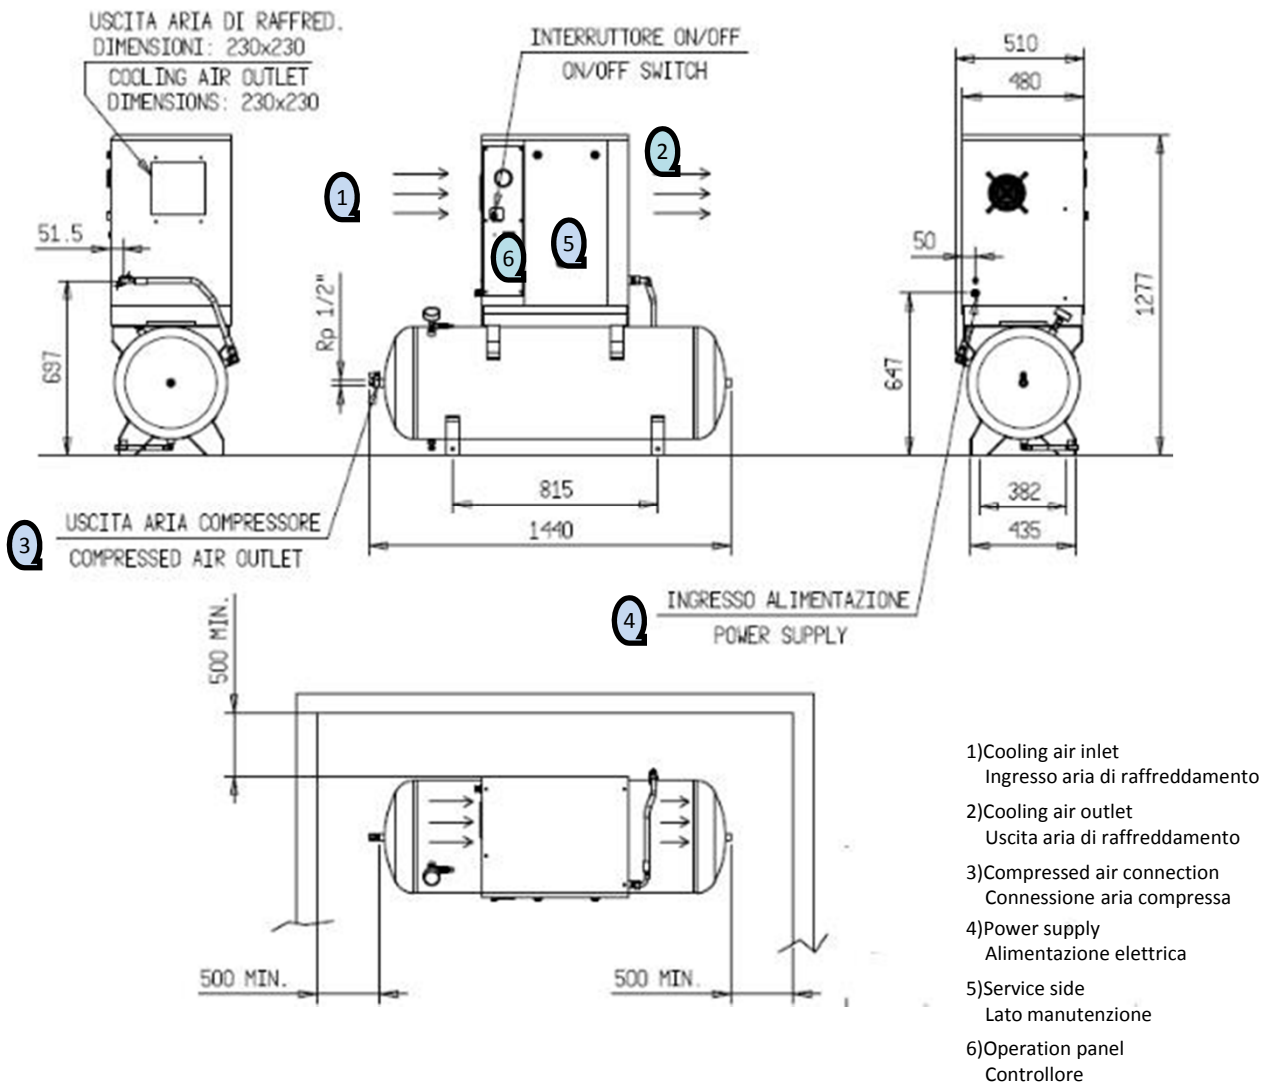

Type	L	B	H	a	b	c	d	e	f	Rated motor power Potenza motore	Weight Peso	Cooling air flow Portata aria di raffreddamento	Cooling air outlet cross section Area uscita aria di raffreddamento	Compressed air connection Connessione aria compressa
LB	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	kg	m ³ /h	m ²	G
2,2	1440	510	1280	51.5	697	382	815	230	230	2,2	163	600	0.053	1/2"
3	1440	510	1280	51.5	697	382	815	230	230	3	171	600	0.053	1/2"
4	1440	510	1280	51.5	697	382	815	230	230	4	174	600	0.053	1/2"
5.5	1440	510	1280	51.5	697	382	815	230	230	5.5	176	600	0.053	1/2"