


## Схема электрическая принципиальная ВК5, ВК7, ВК10

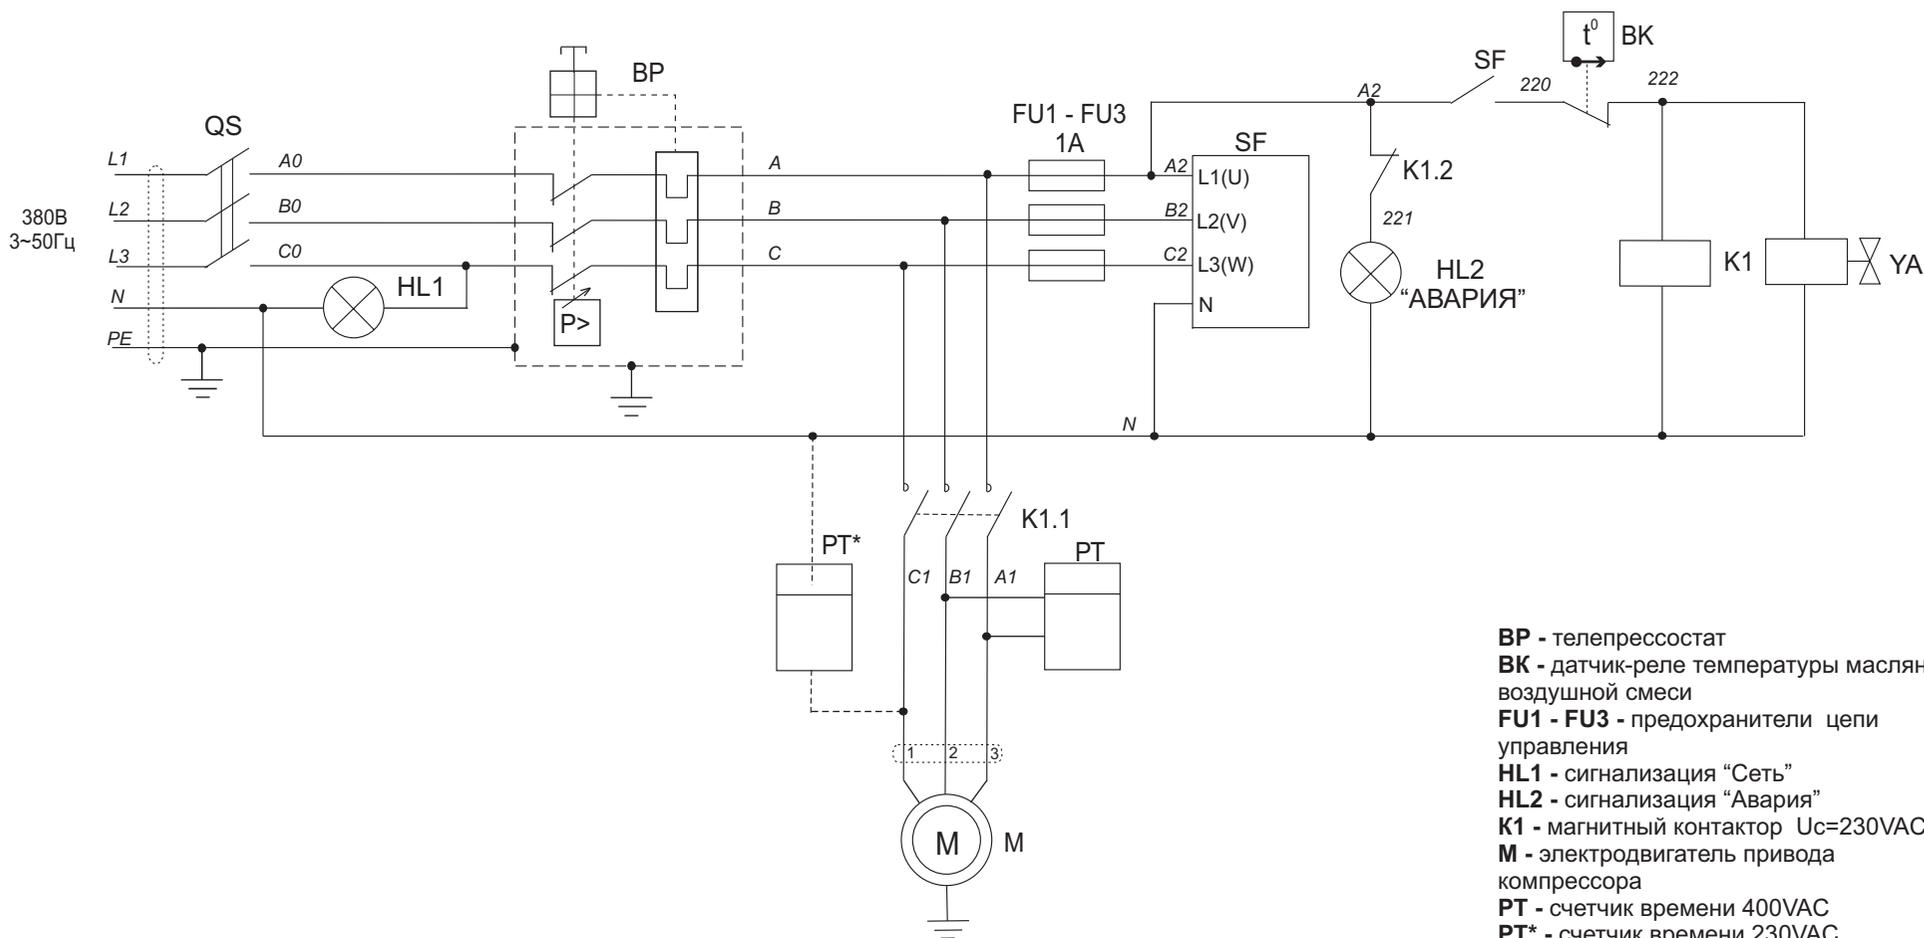

- BP** - телепрессостат
- БК** - датчик-реле температуры масляно-воздушной смеси
- FU1 - FU3** - предохранители цепи управления
- HL1** - сигнализация "Сеть"
- HL2** - сигнализация "Авария"
- K1** - магнитный контактор  $U_c=230VAC$
- M** - электродвигатель привода компрессора
- PT** - счетчик времени 400VAC
- PT\*** - счетчик времени 230VAC (допускается взамен PT - 400 VAC)
- QS** - вводной выключатель
- SF** - реле контроля фаз
- YA** - электромагнитный клапан управления 230VAC

Схема ВК5, ВК7, ВК10 04.14.

	<b>ВК5</b>	<b>ВК7</b>	<b>ВК10</b>
<b>M1, кВт</b>	4	5,5	7,5
<b>BP, А</b>	10	16	20